SCHEMAT TABLICY T2/2

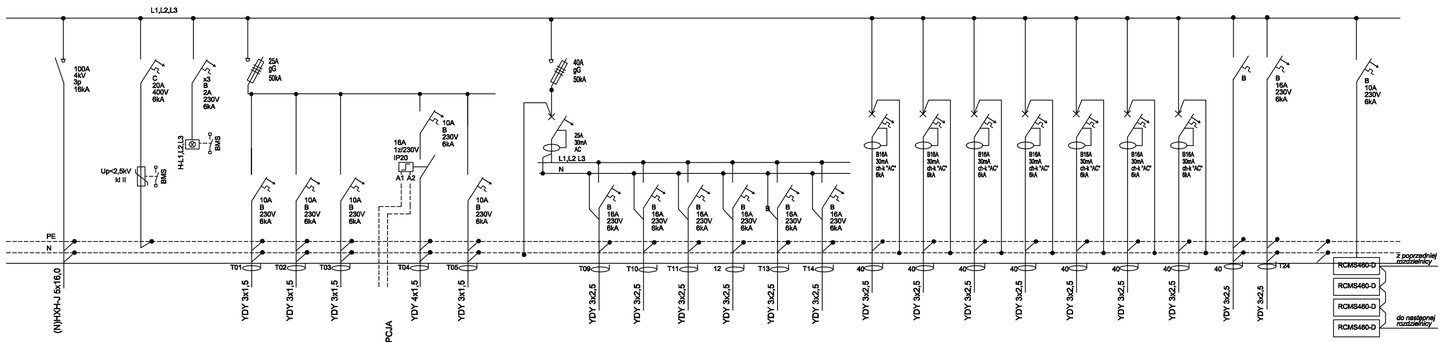

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosować szafę IP40-IK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachować min 30% rezerwy wolnych pól po zabudowie wszystkich aparatów

Tablica T2/2
Legrand XL 400 w.1900
natynkowa IP43 I klasa
wymiary (SxWxG):
575x1900x175mm
(194mm z drzwiami)

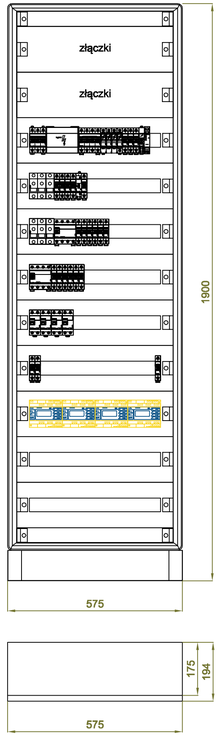

NUUA ARCHITEKCI
Ul. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Poznań
tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu

Niniejsze opracowanie stworzono w firmie NUUAARCHITEKCI i jako dzieło autorskie podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

INWESTOR:	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik ą – Samodzielny Publiczny Zak ład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1 –3, 30 –901 Kraków
OBIEKT:	ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-WĄ UKŁADU WEWNĘTRZNEGO NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO – BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE 5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA
ADRES INWESTYCJI:	ul. Wroc ławska 1 -3; 30 -901 Kraków Obręb K–45 Gmina Kraków Krowodrza
ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU:	**SCHEMAT TABLICY T2/2**

IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
GŁ. PROJEKTANT: W.KAPŁON, mgr inż WKP/0386/PWOE/09	
OPRACOWANIE:	
SPRAWDZAJĄCY: M.GATNIEJEWSKI, mgr inż WKP/0483/PWOE/15	

NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
P122	06.24	–		E.23